

Skanderborg Forsyning
Døjsøvej 1
8660 Skanderborg

Tilladelse til regnbetingede udledninger til Bjertrup Mose

Skanderborg Kommune meddeler lovliggørende tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 til udledning af tag- og overfladevand til et rørlagt tilløb til Bjertrup Mose.

Tilladelsen omfatter et separat regnvandsudløb fra ét kloakopland og er meddelt efter ansøgning fra Skanderborg Spildevand A/S.

På de efterfølgende sider er udledningstilladelsen uddybet med vilkår og krav for opnået tilladelse.

Med venlig hilsen

Sara Bedoya
Miljømedarbejder

Dato

1. september 2025

Sagsnr.: 06.11.00-P19-9-24

Din reference

Sara Bedoya

Tlf.: 8794 7765

Telefontider

Man – ons: 09.00 – 13.00

Tor: 13.00 – 17.00

Fre: 09.00 – 13.00

Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: <https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse>.

Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.

Plan, Teknik og Miljø
Miljøbeskyttelse
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

www.skanderborg.dk

Indholdsfortegnelse

1	Afgørelse.....	3
2	Vilkår	3
2.1	Vilkår til drift og vedligehold.....	3
3	Begrundelse for afgørelsen.....	3
4	Redegørelse	4
4.1	Udløbspunkt	4
4.2	Systemsammenhæng.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
4.3	Sidestilling med spildevandsplanen.....	6
5	Udledning af vand- og stofmængder.....	6
5.1	PULS 2.0.....	6
5.2	Ansøgte udledninger	7
5.3	U-skema.....	7
6	Eksisterende forhold	7
6.1	Recipientforhold.....	7
7	Vores vurdering af projektet	8
7.1	Recipientforhold.....	8
7.2	Samlet vurdering	8
8	Forhold til anden lovgivning.....	9
8.1	Naturbeskyttelseslovens § 3	9
8.2	Natura 2000 (Habitat- & Fuglebeskyttelsesområder)	9
8.3	Bilag IV-arter	10
8.4	Grundvandsbeskyttelse	10
8.5	Museumsloven.....	10
9	Annoncering af afgørelsen	10
10	Klage mulighed og vejledning	10
11	Lovgrundlag	11
12	Kopi til.....	12

1 Afgørelse

Skanderborg Kommune meddeler lovliggørende tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, til udledning af tag- og overfladevand til et rørlagt vandløb med udløb i Bjertrup Mose. Udledningen sker fra det separatkloakerede opland A6 via regnvandsudløbet RA6.1.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af modtagne oplysninger fra ansøgningsmaterialet samt supplerende oplysninger med de vilkår, der fremgår af det efterfølgende afsnit.

2 Vilkår

For at tilladelsen er overholdt, skal følgende vilkår overholdes:

- Det angivne udløbsflow (l/s) i Tabel 1 må ikke øges yderligere.
- Udledningerne fra RA6.1 må kun omfatte separat regnvand fra det i ansøgningen oplyste opland (se afsnit 4).
- Udledningerne må ikke give anledning til oversvømmelse af de omkringliggende arealer omkring udløbspunktet.
- Udledningerne må ikke give anledning til slam- og sandaflejringer, flydestoffer og olie i synligt omfang eller uæstetiske forhold i Bjertrup Mose.

Udledningstilladelsen kan, i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30, tilbagekaldes eller ændres, hvis anlæggene ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. Det er Miljøstyrelsen, der er tilsynsmyndighed på spildevandsforsyningsselskabers udledninger. Udledningstilladelsen kan også tilbagekaldes, hvis forudsætningerne for tilladelsen ikke holder, eller der er givet ukorrekte oplysninger.

2.1 Vilkår til drift og vedligehold

- Skanderborg Spildevand A/S har ansvaret for drift og vedligehold af afløb frem til og med udløbspunktet i recipienten.
- Vedligeholdelse og rensning af afløb skal ske på en sådan måde, at der ikke udledes slam/sediment til recipienten.
- Akutte driftsproblemer, funktionsfejl, uheld eller spild, som kan medføre fare for øget belastning af Bjertrup Mose eller nedstrøms liggende vandområder, skal omgående indberettes til tilsynsmyndigheden (Miljøstyrelsen). Skanderborg Kommune, Vand & Natur, skal ligeledes straks underrettes på overfladevand@skanderborg.dk.

3 Begrundelse for afgørelsen

I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på, at:

- Udledningerne ikke vurderes at medføre væsentlig negativ miljømæssig påvirkning af Bjertrup Mose eller andre målsatte vandområder.
- Udledning til vandløbene ikke vurderes at medføre øget risiko for erosion eller oversvømmelser i recipienten eller omkring udløbene.
- Der ikke vil være væsentlig negativ påvirkning af udpegningsgrundlag eller bevaringsstatus for nedstrøms liggende Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.

Der henvises derudover til vurderingerne af projektet i afsnit 7 (Vores vurdering af projektet).


4 Redegørelse

Den gældende tilladelse (forventet meddelt af daværende Århus Amt eller via en landvæsenskommissionskendelse) til udløbet RA6.1 er bortkommet i fysisk form, og på den baggrund har Skanderborg Spildevand A/S ansøgt om fornyet udledningstilladelse. Nærværende tilladelse omfatter udledning af tag- og overfladevand fra et separatkloakeret område.

4.1 Udløbspunkt


Udløb RA6.1 er i Skanderborg Kommunes Spildevandsplan 2016-2020 registreret som et udløb i Bjertrup Mose. I forbindelse med behandlingen af nærværende tilladelse revideres placeringen ud fra modtagne oplysninger. Udløbspunktets placering ændres endeligt i forbindelse med revision af spildevandsplanen, der forventes politisk vedtaget december 2026.

Det er i sagsfremstilling af Tillæg 2 til Spildevandsplan for Hørning og Galten Kommuner; "Separatkloakering af Bjertrup og Skivholme", af februar 2008, beskrevet: "Regnvandet afledes til det nuværende drænsystem". Figur 1 viser dræntilslutninger på ledningen fra Bjertrup til Bjertrup Mose.

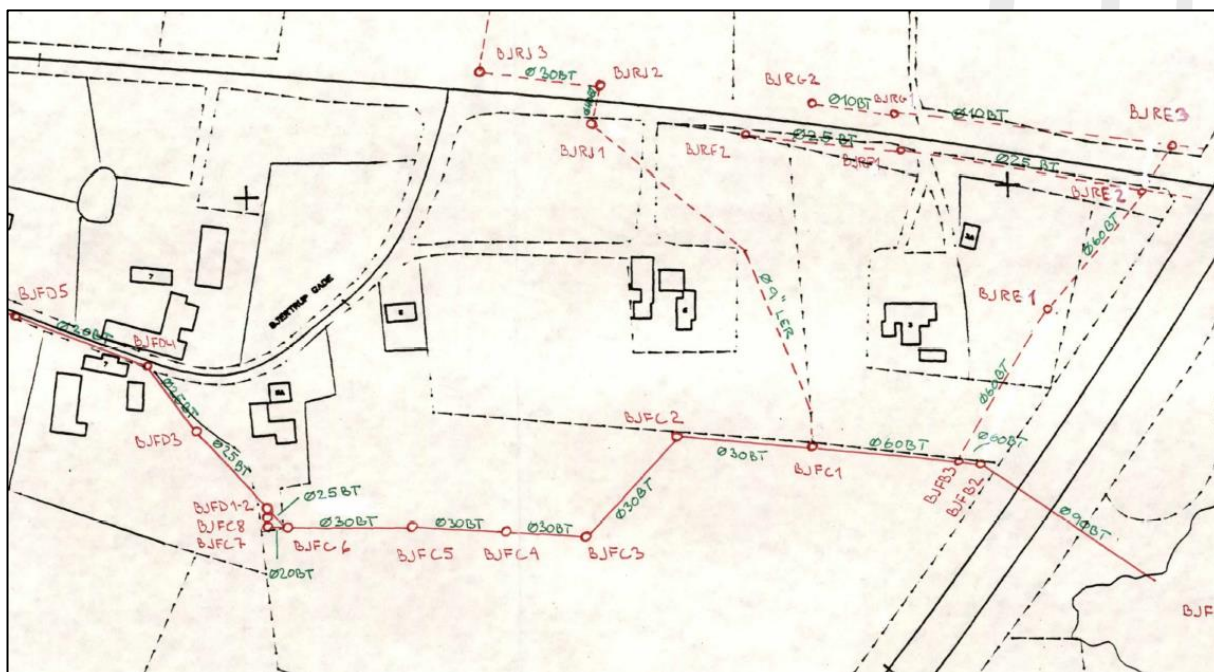

Figur 1 Dræntilslutninger på ledningen fra Bjertrup til Bjertrup Mose.


Skanderborg Spildevand A/S har foretaget TV-inspektioner af dele af udløbsledningen i februar 2023, hvor det blev bekræftet, at der kobles flere dræn på opstrøms (se Figur 2).

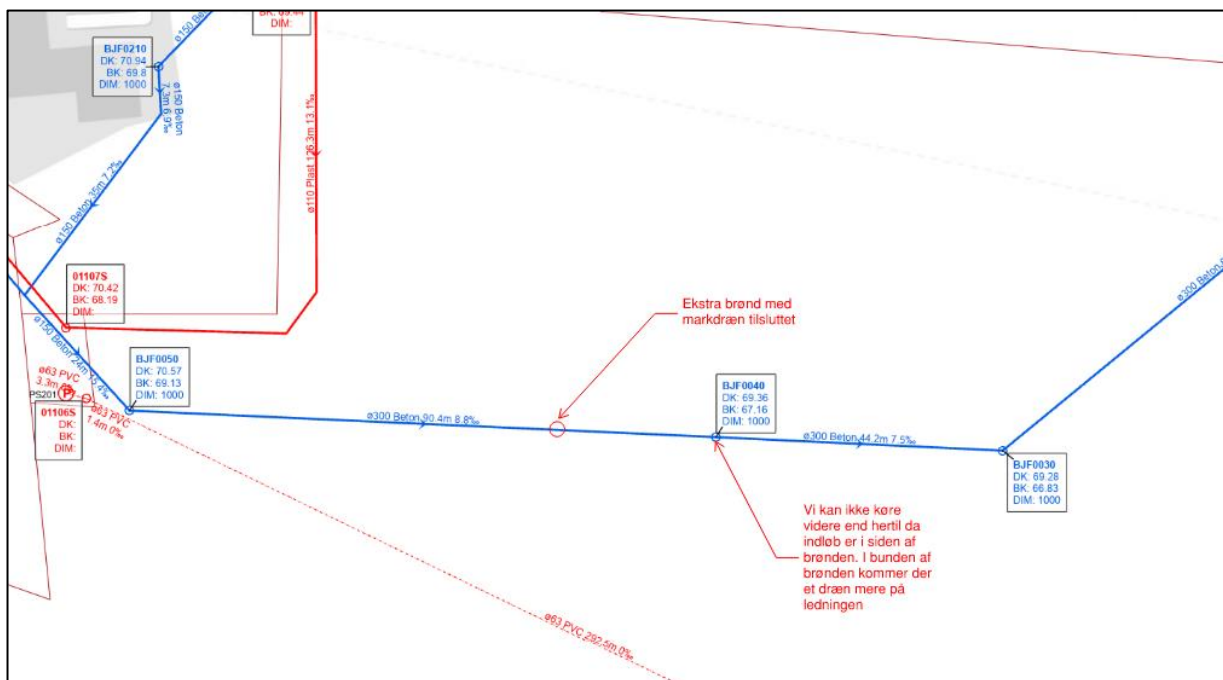

Figur 2 Resultat af TV-inspektionen af ledningen fra Bjertrup til Bjertrup Mose.

Det skal bemærkes, at det i sagsfremstillingen til ovennævnte Tillæg 2 til Spildevandsplan for Hørning og Galten Kommuner er beskrevet, at fællesledninger skal genbruges til regnvandsledninger; *"Bjertrup By separatkloakeres med ny Ø160 mm PVC spildevandsledning, som nedgraves langs eksisterende betonledning, der efterfølgende benyttes til regnvandsafledning"*, samt at det tidligere overløbsudløb ændres til regnvandsudløb i samme ombæring.

Som følge af ovenstående informationer ændres udledningspunktet i spildevandsplanen, så det placeres opstrøms tilkoblingen af markdræn. Den nye placering fremgår af Figur 3.

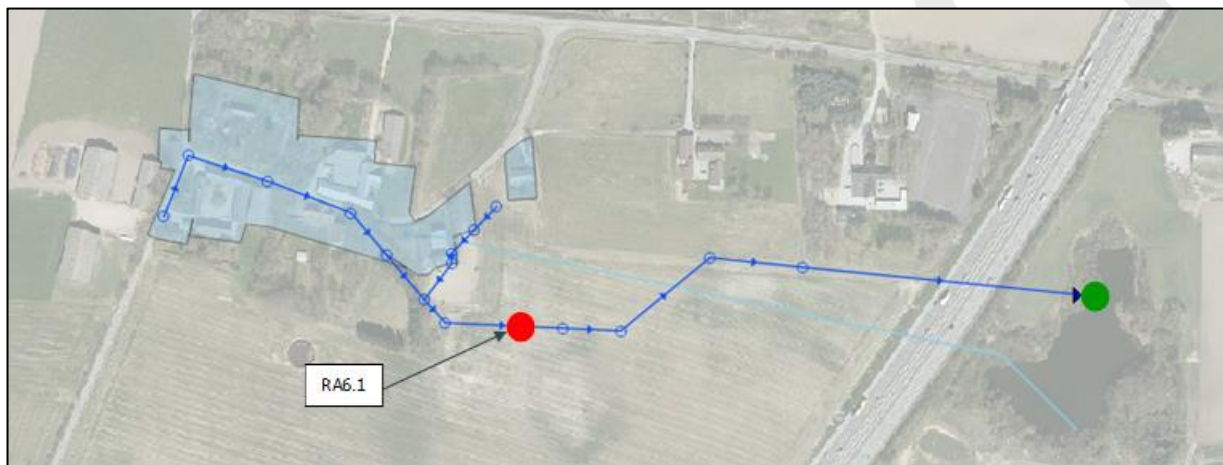

Figur 3 Angivelse af ny placering af udløb RA6.1 (rød prik) samt den tidligere placering i Bjertrup Mose (grøn prik).

4.2 Udløb og kloakopland

Kloakopland A6 i Bjertrup by er separatkloakeret. Spildevandet herfra ledes til Hørning Renseanlæg, mens regnvandet opsamles i regnvandsledninger, inden det afvander via udløb RA6.1 til Bjertrup Mose. På Figur 3 ses ledningsnettet fra Bjertrup by til Bjertrup Mose.

Det separate regnvand ledes på det rørlagte drænsystem, som beskrevet i afsnit 4.1, via Ø300 mm rør. Der er beregnet et maksimalt udløbsflow i udløbsledningen på 56 l/s baseret på ledningens maksimale kapacitet. Dette udløbsflow afspejler dermed ikke den reelle påvirkning.

Oplysninger om kloakopland A6, der som det eneste afvander via RA6.1, fremgår af Tabel 1.

Tabel 1. Opdaterede oplysninger om kloakopland A6 og udløbet RA6.1 fra faktuelle oplysninger.

Kloakopland	Type	Udløb	Areal [ha]	Reduceret areal [ha]	Befæstelsesgrad [%]	Maks. udløbsflow [l/s]*	Koordinater [X, Y]
A6	SR	RA6.1	2,1	0,4	19,0	56,0	562494, 6215949


*Udløbsflow er baseret på den maksimale ledningskapacitet og afspejler dermed ikke den reelle påvirkning.

Det totale areal fra kloakoplandet er 2,1 ha og det reducerede areal er 0,4 ha. Ledningsnetværket (som tidligere var fællesledninger, men nu er separate regnvandsledninger) er etableret i 1957. Der er ikke etableret drosling eller renseforanstaltninger. Selvom det er forventet, at BAT på etableringstidspunktet er benyttet, er kravene til rensning og forsinkelse ændret siden.

Der foregår i forbindelse med ansøgningen om udledningstilladelse ingen projektmæssige fysiske ændringer i hverken kloakoplande, afløb eller udløbspunkter, men angivelsen af udløbspunktets placering flyttes, jf. afsnit 4.1.

4.3 Sidestilling med Spildevandsplan 2016-2020

Figur 4 viser en oversigt over opland A6, som det er afgrænset i Spildevandsplan 2016-2020.

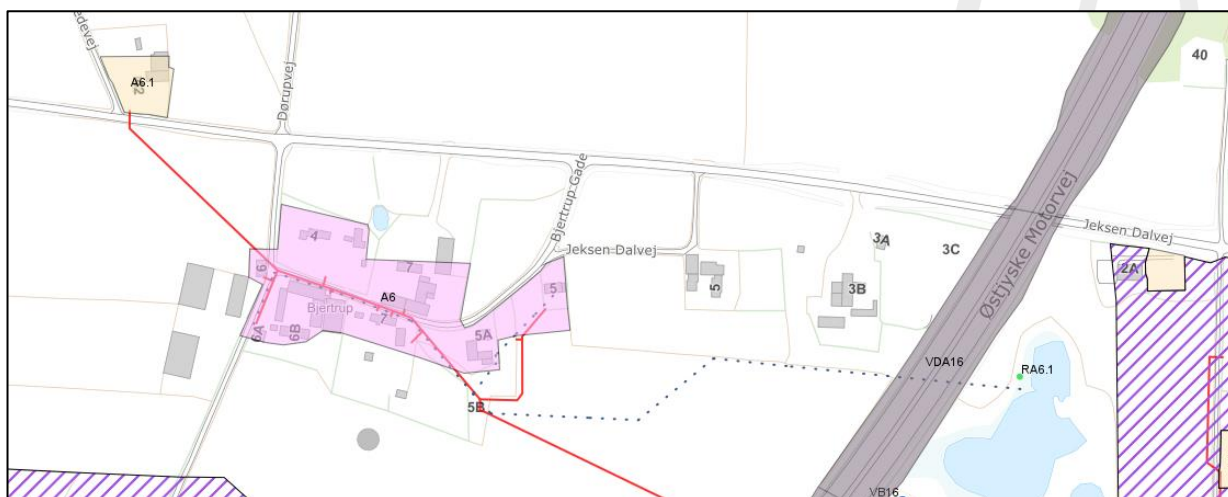

Figur 4 Oplande for separate udløb som angivet i Skanderborg Kommunes gældende spildevandsplan.

Sammenligner man Figur 4 med afgrænsningen af oplandet på Figur 3, som angiver den reelle afgrænsning, er der enkelte forskelle i udbredelsen. Forskellen skyldes, at markarealer ikke medtages i faktiske forhold. I tillæg til flere små ændringer, er det primært en mark i den østlige del, som tages ud af kloakoplandets afgrænsning.

5 Udledning af vand- og stofmængder

I nærværende afsnit beskrives udledningerne af vand- og stofmængder til Bjertup Mose. De ansøgte vand- og stofmængder (afsnit 5.2) er beregnet på baggrund af opdaterede arealbetragtninger, og er mere retvisende end nuværende data registreret i PULS (afsnit 5.1).

5.1 PULS 2.0

I Tabel 2 ses nuværende data fra PULS 2.0 for RA6.1 for normalåret.

Tabel 2. Data fra PULS 2.0 for de udløb RA6.1.

Udløb	Areal		Vandmængde [m³/år]	Stofmængde baseret på normalår			
	Total [ha]	Reduceret [ha]		BI5 [Kg/år]	COD [Kg/år]	N [Kg/år]	P [Kg/år]
RA6.1	2,4	0,4	2.771	17	139	5,6	0,8

Disse tal bliver løbende opdateret i takt med, at datagrundlaget bliver mere retvisende – fx opdatering af udbredelse og befæstelsesgrader for området. Dermed tilnærmer beregningerne sig de faktiske forhold mere. De er medtaget i tilladelsen for at vise forskellen på de nuværende data (Tabel 2) og det fremadrettet tilladte (vist i Tabel 3).

5.2 Ansøgte udledninger

I forbindelse med ansøgningen om revideret udledningstilladelse opdateres datagrundlaget for den ansøgte udledning. De ansøgte vand- og stofmængder er baseret på ”Paradigme for beregning af vand- og stofmængder” udarbejdet i februar 2022 af Skanderborg Spildevand A/S.

I Tabel 3 vises vandmængderne for henholdsvis normalår og konkretår, som er opdaterede ud fra faktuelle oplysninger om oplandsarealet (beskrevet i Tabel 1), samt en geografisk bestemt årsmiddelnedbør. De ansøgte stofudledninger er baseret på vandmængden for konkretåret.

Tabel 3 Oversigt over de ansøgte vand- og stofudledninger fra RA6.1 baseret på faktuelle forhold.

Udløb	Vandmængde [m³/år]		Stofmængde baseret på konkretår			
	Normalår	Konkretår	BI5 [Kg/år]	COD [Kg/år]	N [Kg/år]	P [Kg/år]
RA6.1	2.800	2.284	13,7	114,2	4,6	0,7

Den ansøgte udledning er en anelse lavere end de nuværende data i PULS 2.0 som følge af det opdaterede kloakopland, men ændringen vurderes ikke at være væsentlig.

5.3 U-skema

Oversigt over de udledte vand- og stofmængder for udløbet er vist i nedenstående U-skema, med de forhåndenværende nyeste data. Det er således disse data, der danner grundlag for det ansøgte (Tabel 3).

Tabel 4. U-skema for udløb RA6.1.


Udløbsdata				Oplandsdata				Afløbsdata						Recipient
Udløb	Type	Rensning	Bassin [m³]	Opland	Areal [ha]	Ared* [ha]	Qa [l/s]	Overløb [l/år]	Vandmæng. [m³/år]	BI5 [kg/år]	COD [kg/år]	Tot-N [kg/år]	Tot-P [kg/år]	
RA6.1	SR	-	-	A6	2,1	0,4	56,0	-	2.284	13,7	114,2	4,6	0,7	Bjertrup mose

* ved en gennemsnitlig faktuel afstrømningskoefficient på ca. 23% iht. Scalgo Live og spektralanalyse. Reduktionsfaktor på 0,8.

6 Eksisterende forhold

6.1 Recipientforhold

Fra det rørlagte tilløb, som RA6.1 har udløb i, løber vandet først til Bjertrup Mose, inden det løber videre i et rørlagt vandløb mod syd, som har udløb i Sommerbæk. Figur 5 illustrerer vandets forløb.

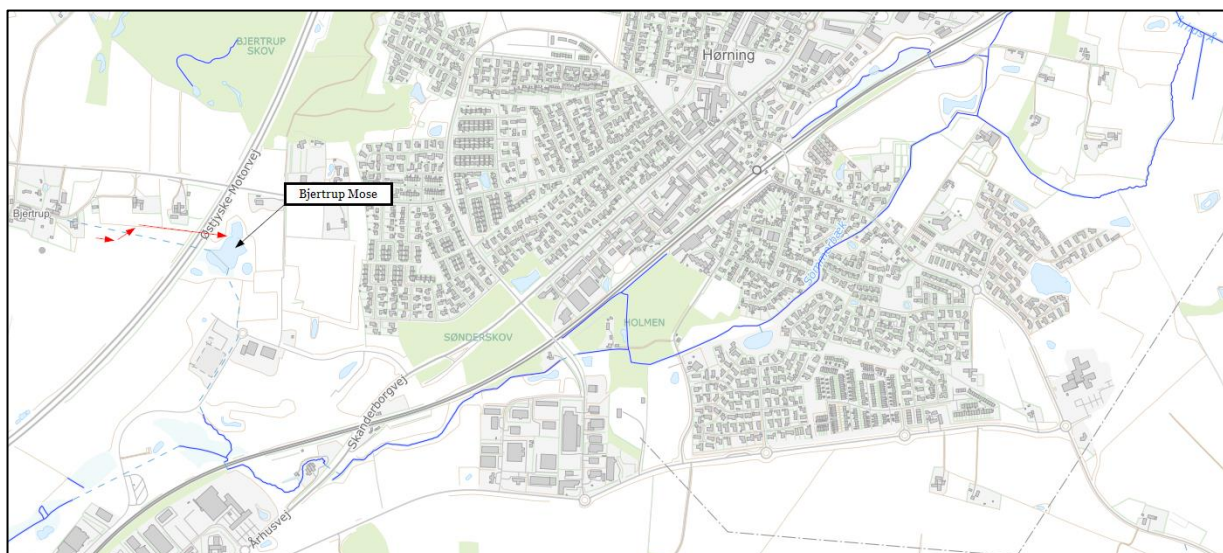

Figur 5 Oversigt over vandets vej nedstrøms udløb RA6.1. Fra det rørlagte tilløb til Bjertrup Mose (røde pile) løber vandet i Bjertrup Mose, inden det løber i et rørlagt vandløb mod syd (blå stiplede linje). Herefter løber det i Sommerbæk, som har udløb i Århus Å.

Sommerbæk er første vandområde (COO246) nedstrøms udløbet, som er målsat i genbesøget af Vandområdeplanerne 2021–2027. Her er vandløbet markeret med en målsætning om god økologisk tilstand samt god kemisk tilstand, og er registreret som et naturligt vandløb. Den aktuelle tilstand i Sommerbækken er vurderet til dårlig økologisk tilstand, hvilket skyldes kvalitetselementet fisk, som er vurderet til dårlig økologisk tilstand. Den økologiske tilstand for bentiske invertebrater er moderat, mens den for fytobenthos og makrofyter er ukendt. Den kemiske tilstand er god, mens nationalt specifikke stoffer er ikke-god.

Sommerbæk udmunder i Århus Å, som leder vandet til Årslev Engsø, hvorefter vandet ledes videre gennem Brabrand Sø og ud i Århus Bugt via Århus Å. De fjerne recipienter vurderes ikke at blive påvirket fra udledningen fra det regnbetingede udløb og behandles ikke yderligere.

7 Vores vurdering af projektet

7.1 Recipientforhold

Udledningerne til det rørlagte tilløb til Bjertrup Mose er udledning af tag- og overfladevand fra et separatkloakeret opland. Under de nuværende forhold er der ikke målopfyldelse i det nedstrøms målsatte vandområde, Sommerbæk.

Miljøtilstanden og sandsynligheden for målopfyldelse i Sommerbæk vurderes ikke at blive påvirket negativt ved den ansøgte udledning. Da der ikke ændres på de afvandingsmæssige forhold fra kloakopland A6, vurderes det, at en fornyet udledningstilladelse er af uvæsentlig betydning ift. den aktuelle miljøtilstand og sandsynlighed for at opnå målopfyldelse i Sommerbæk. Der er ikke tale om en ændret tilførsel, men en lovliggørelse af nuværende forhold.

Skanderborg Kommune er ikke bekendt med hydrauliske problemer omkring udløbet i Bjertrup mose i form af erosion eller oversvømmelser.

7.2 Samlet vurdering

Samlet vurderer vi, at udledningerne ikke vil være til hinder for, at målsætninger for vandområderne nedstrøms kan opnås. Der vil dermed ikke være nogen væsentlig negativ påvirkning af nogen af kvalitetselementerne.

Det vurderes, at Bjertrup Mose har den fornødne hydrauliske kapacitet til at modtage de regnvandsmængder, der er omfattet i denne udledningstilladelse, uden at der opstår stuvninger eller oversvømmelser til gene for nedstrøms beliggende arealer.

8 Forhold til anden lovgivning


Vi har undersøgt, om udledningen kan give problemer i forhold til:

- Naturbeskyttelseslovens § 3
- Natura 2000
- Bilag IV-arter
- Grundvandsbeskyttelse
- Museumsloven

8.1 Naturbeskyttelseslovens § 3

Det rørlagte tilløb til Bjertrup Mose er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, men det er både Bjertrup Mose (§ 3-beskyttet sø) og Sommerbæk (§ 3-beskyttet vandløb). Det betyder, at der ikke må ske ændringer af tilstanden heri, uden at der er meddelt dispensation fra Skanderborg Kommune.

Et større areal omkring Bjertrup Mose er omfattet af § 3 i form af beskyttet mose, mens der er en § 3-beskyttet sø sydvest herfor (se Figur 6).

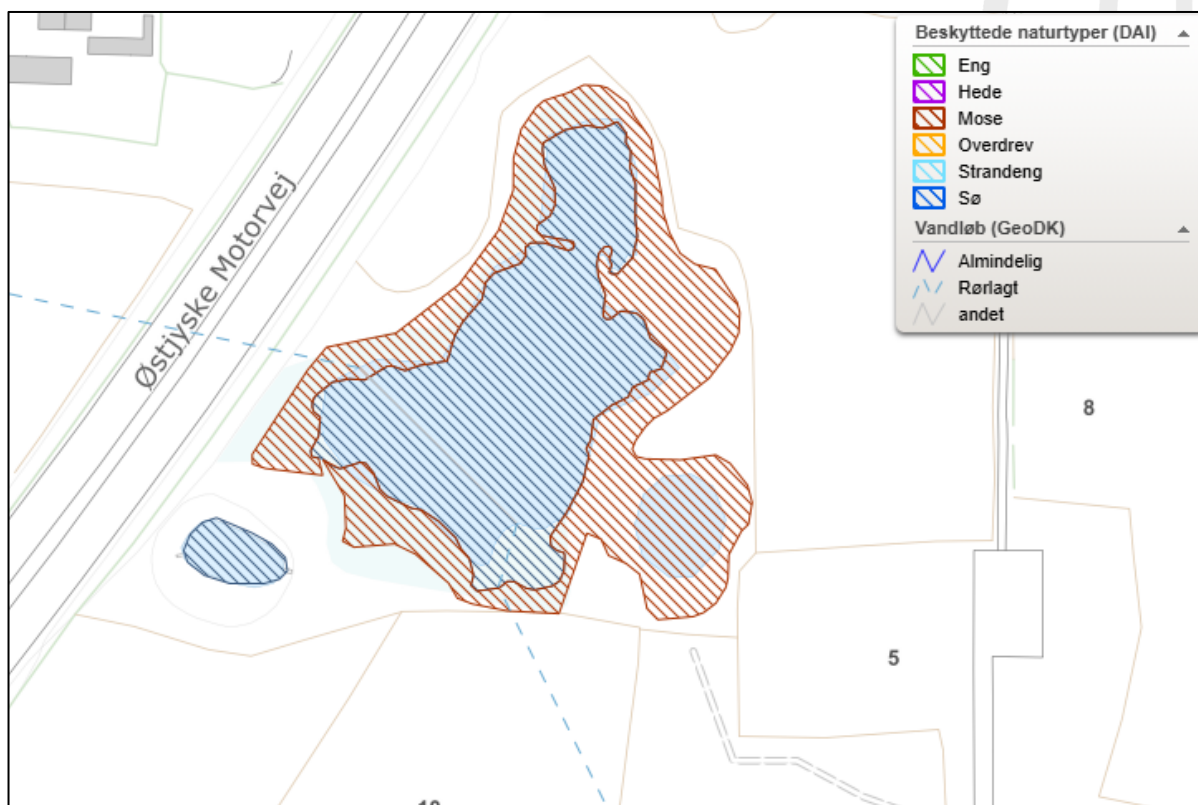

Figur 6 Oversigt over § 3-beskyttet natur i og omkring Bjertrup Mose.

En fornyet tilladelse til de regnbetingede udledninger giver ikke anledning til en forøget udledning af vand- eller stofmængder til Bjertrup Mose og Sommerbæk. Udledningerne vil ikke give anledning til tilstandsændringer for de § 3-beskyttede vandløb, søer eller terrestriske naturområder i tilknytning hertil.

8.2 Natura 2000 (Habitat- & Fuglebeskyttelsesområder)

Det fremgår af habitatbekendtgørelsen, at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der

finder sted udenfor Natura 2000-områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000-området.

Udledningen sker ikke til et internationalt naturbeskyttelsesområde, Natura 2000-område, men længere nedstrøms er Natura 2000-område nr. 233: "Brabrand Sø med omgivelser". Natura 2000-område nr. 233 består af Habitatområde nr. 233.

Udledningen fra de regnbetingede udløb ændres ikke i forbindelse med denne fornyelse af udledningstilladelse og vurderes dermed ikke at ændre tilstanden for kortlagte naturtyper og habitatarter i Natura 2000-området nr. 233 "Brabrand Sø med omgivelser". En fornyelse af udledningstilladelsen vurderes ikke at påvirke habitatnaturtyper, eller arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en egentlig konsekvensvurdering ift. habitatnaturtyperne eller arter på udpegningsgrundlaget.

8.3 Bilag IV-arter

Projekter skal altid vurderes for, om det kan påvirke bilag IV-arters yngle- og rasteområder negativt.

I juni 2022 er der registreret et fund af bilag IV-arten stor vandsalamander i den lille sø, sydvest for Bjertrup Mose (synlig på Figur 6). Da der ikke ændres noget i området, og ikke udledes større vand- og stofmængder til Bjertrup Mose, vurderes det ikke, at den reviderede tilladelse vil påvirke bilag IV-arter eller deres yngle- og rasteområder negativt.

8.4 Grundvandsbeskyttelse

De regnbetingede udledninger til Bjertrup Mose vurderes ikke at påvirke grundvandsinteresser.

8.5 Museumsloven

Der er ikke registreret fredede fortidsminder, fredede områder eller kulturarvsarealer i eller i tilknytning til Bjertrup Mose.

Hvis der findes spor af fortidsminder ved anlægsarbejder i området, er man forpligtet til at standse arbejdet og kontakte Skanderborg Museum. Man må også gerne kontakte museet inden arbejdet påbegyndes.

9 Annoncering af afgørelsen

Afgørelsen annonceres den 01-09-2025 i 4 uger på vores hjemmeside under [aktuelle høringer og afgørelser](#).

10 Klage mulighed og vejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal være modtaget i Klagenævnet senest den 29-09-2025.

Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du tilgår via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for os via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til os. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når vi sender den videre.

Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til os. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på Fritagelse fra klageportalen.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter meddelelse af afgørelse.

11 Lovgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven - Lov om Miljøbeskyttelse nr. 1093 af 11. oktober 2024
 - § 28 stk. 1 – tilladelse til udledning
 - § 71 – pligt til at orientere tilsynsmyndigheden i tilfælde af væsentlig forurening eller fare herfor
 - § 78a – tilladelsens gyldighed
 - §§ 91 & 98 – klagemulighed
 - § 96 – klagen har ikke opsættende virkning
 - §§ 99 & 100 – klageberettigede
 - § 101 – søgsmål
- Spildevandsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 & 4 nr. 866 af 20. juni 2025
 - Kap. 9 – udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet
 - § 46 stk. 2 – tilladelsen kan ikke påklages
- Naturbeskyttelsesloven - Lov om Naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024
 - § 3 – beskyttede naturtyper m.v.
 - § 29 a & b – Kapitel 5: Beskyttelse af plante- og dyrearter m.v.
- Habitatbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1098 af 21. august 2023
 - § 6 – tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning m.v.
 - §§ 10 & 11 – generel beskyttelse af visse arter
- Museumsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1017 af 07. juli 2025
 - § 27 stk. 2 – arkæologisk kulturarv
- Lov om vandplanlægning – Lovbekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 om vandplanlægning.

Øvrige referencer

- ”Paradigme for beregning af vand- og stofmængder” udarbejdet februar 2022 af Skanderborg Spildevand A/S.

12 Kopi til

- Styrelsen for Patientsikkerhed; trvest@stps.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund; oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark; nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Naturfredningsforening; DNSkanderborg-sager@dn.dk
- Danmarks Fiskeriforening; mail@dkfisk.dk
- Skanderborg Museum; info@skanderborgmuseum.dk
- Friluftsrådet; skanderborg@friluftsradet.dk; lokalraad@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening i Skanderborg Kommune; skanderborg@dof.dk