

Skanderborg Spildevand A/S
Døjsøvej 1
8660 Skanderborg

Tilladelse til regnbetingede udledninger til Mossø

Skanderborg Kommune meddeler lovliggørende tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, til udledning af tag- og overfladevand fra Dørup til Mossø.

Tilladelsen, der omfatter regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande, er meddelt efter ansøgning fra Skanderborg Spildevand A/S.

På de efterfølgende sider er udledningstilladelsen uddybet med vilkår og krav for opnået tilladelse.

Med venlig hilsen

Sara Bedoya
Miljømedarbejder

Dato

30. oktober 2025

Sagsnr.: 06.11.01-P19-1-25

Din reference

Sara Bedoya

Tlf.: 8794 7765

Telefontider

Man – ons: 09.00 – 13.00

Tor: 13.00 – 17.00

Fre: 09.00 – 13.00

Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: <https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse>
Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.

Plan, Teknik og Miljø
Miljøbeskyttelse
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

www.skanderborg.dk

Indholdsfortegnelse

1	Afgørelse	3
2	Vilkår.....	3
2.1	Vilkår til drift og vedligehold.....	3
3	Begrundelse for afgørelsen	3
4	Redegørelse.....	4
4.1	Udløb og kloakopland.....	4
4.2	Sidestilling med Spildevandsplan 2016-2020.....	5
5	Udledning af vand- og stofmængder	6
5.1	Eksisterende udledninger i PULS 2.0	6
5.2	Ansøgte udledninger	6
5.3	U-skema.....	6
6	Eksisterende forhold i Mossø	7
7	Vores vurdering af projektet.....	8
7.1	Recipientforhold.....	8
7.2	Samlet vurdering	9
8	Forhold til anden lovgivning.....	9
8.1	Naturbeskyttelseslovens § 3	9
8.2	Natura 2000 (Habitat- & Fuglebeskyttelsesområder)	10
8.3	Bilag IV-arter	11
8.4	Grundvandsbeskyttelse	11
8.5	Museumsloven.....	12
9	Annoncering af afgørelsen	13
10	Klage mulighed og vejledning	13
11	Lovgrundlag	13
12	Kopi til.....	14

1 Afgørelse

Skanderborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, til udledning af tag- og overfladevand til Mossø. Udledningen sker fra de separatkloakerede oplande C10 og C10.1 i Dørup via udløbet UC11.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af modtagne oplysninger fra ansøgningsmaterialet samt supplerende oplysninger, med de vilkår, der fremgår af det efterfølgende afsnit.

2 Vilkår

For at tilladelsen er gyldig, skal følgende vilkår overholdes:

- Det angivne udløbsflow (l/s) i Tabel 1 må ikke øges yderligere.
- Udledninger lovliggjorte af denne tilladelse omfatter kun separat regnvand fra det i ansøgningen oplyste opland, se afsnit 4.
- Udledningen må ikke give anledning til oversvømmelse af omkringliggende arealer.
- Udledningen må ikke give anledning til slam- og sandaflejringer, flydestoffer og olie i synligt omfang eller uæstetiske forhold i Mossø.

Udledningstilladelsen kan, i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30, tilbagekaldes eller ændres, hvis anlæggene ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. Det er Miljøstyrelsen, der er tilsynsmyndighed på spildevandsforsyningsselskabers udledninger. Udledningstilladelsen kan også tilbagekaldes, hvis forudsætningerne for tilladelsen ikke holder, eller der er givet ukorrekte oplysninger.

2.1 Vilkår til drift og vedligehold

- Skanderborg Spildevand A/S har ansvaret for drift og vedligehold af afløb frem til og med udløbspunktet i recipienten.
- Vedligeholdelse af afløb skal ske på en sådan måde, at der ikke sker udledning af slam/sediment til recipienten.
- Akutte driftsproblemer, funktionsfejl, uheld eller spild, som kan medføre fare for øget belastning af recipienten eller nedstrøms liggende vandområder, skal omgående indberettes til tilsynsmyndigheden (Miljøstyrelsen). Skanderborg Kommune, Vand & Natur, skal ligeledes straks underrettes på overfladevand@skanderborg.dk.

3 Begrundelse for afgørelsen

I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på at:

- Udledningerne ikke vurderes at medføre væsentlig negativ miljømæssig påvirkning af Mossø eller andre målsatte vandområder.
- Udledning til søen ikke vurderes at medføre øget risiko for erosion eller oversvømmelser i eller omkring udløbene.
- Der ikke vil være negativ påvirkning af udpegningsgrundlag eller bevaringsstatus for nedstrøms liggende Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.

Der henvises derudover til vurderingerne af projektet i afsnit 7 (Vores vurdering af projektet).


4 Redegørelse

Den gældende tilladelse (forventet meddelt af daværende Aarhus Amt eller via en landvæsenskommissionskendelse) til udløb UC11 er bortkommet i fysisk form, og Skanderborg Spildevand A/S ansøger derfor om fornyet udledningstilladelse. Tilladelsen omfatter udledning af tag- og overfladevand fra et separatkloakeret område.

4.1 Udløb og kloakopland

Hele Dørup er opfattet af kloakoplandene C10 og C10.1 og er separatkloakeret. Spildevandet ledes til Brædstrup renselanlæg i Horsens Kommune, mens tag- og overfladevandet for nuværende udledes urensat og uforsinket til Mossø via regnvandsudløbet UC11.

Figur 1 viser en oversigt over ledningsnettet i Dørup, samt udløbets placering i Mossø.

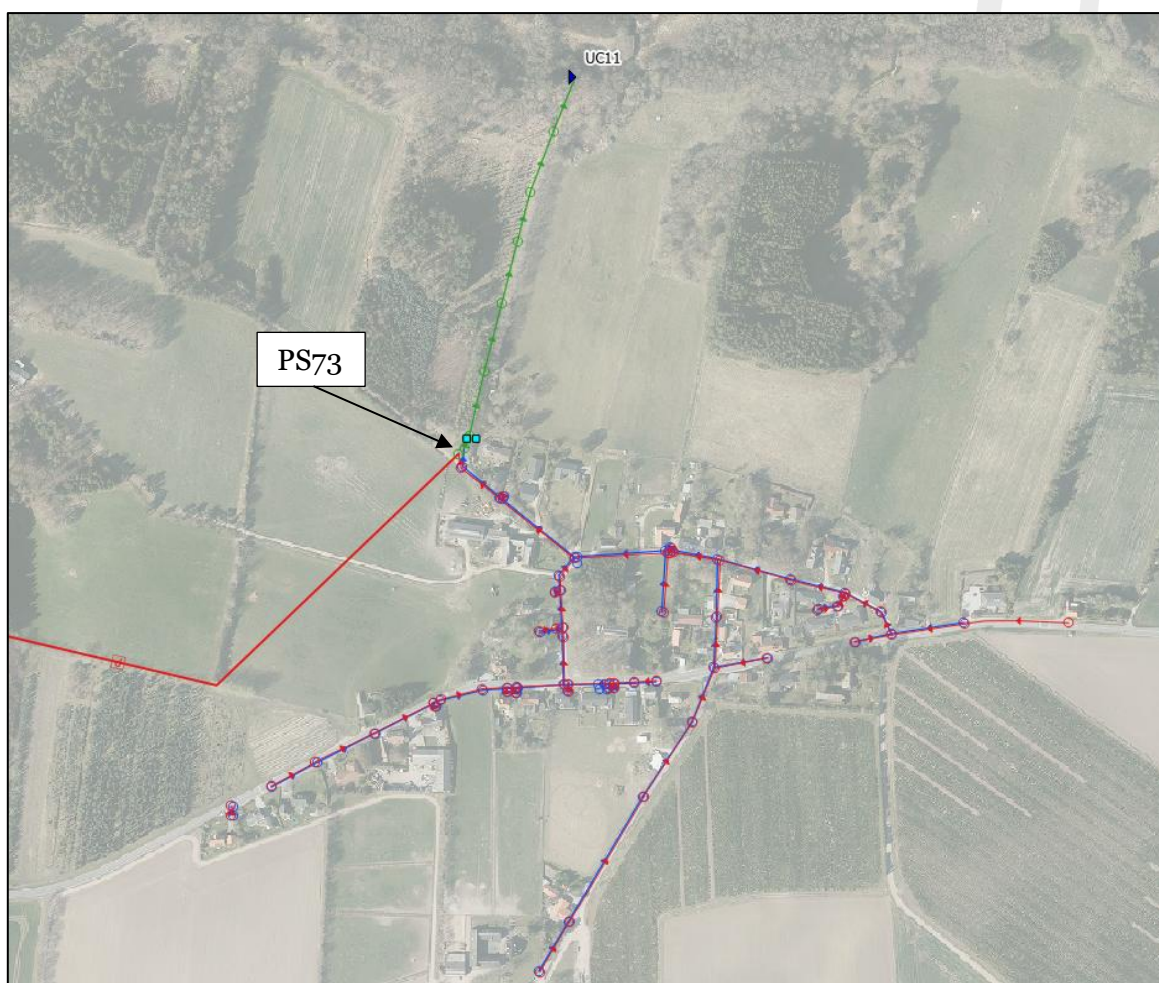

Figur 1. Oversigt over ledningsnettet fra kloakopland C10 og C10.1 til udløb UC11 i Mossø. Røde ledninger = spildevand, blå ledninger = regnvand, grønne ledninger = fælles.

Der er i Spildevandsplanen 2016-2020 planlagt et bassin, B150, som skal rense og forsinke regnvandet inden udledning til recipient. Skanderborg Spildevand A/S har gennem længere tid undersøgt mulige placeringer til bassinet uden held, da lodsejerne på relevante placeringer ikke vil indgå frivillige aftaler, og der er store områder med fredskov. Det er fortsat planen at etablere en renseforanstaltning, selvom det ikke bliver i forbindelse med denne tilladelse.

Der er nødoverløb fra pumpestationen PS73, hvilket forklarer den grønne farve (fællesledning) på udløbsledningen derfra frem til udløb UC11. Udledningstilladelse for nødoverløbet håndteres i andet regi, og nærværende tilladelse omfatter dermed kun udledning af tag- og overfladevand fra Dørup.

Informationer om kloakoplande og udløbspunkt fremgår af Tabel 1.

Tabel 1 Informationer om kloakopland og udløb ud fra faktuelle forhold.


Kloakopland	Udløb	Areal [ha]	Reduceret areal [ha]	Befæstelsesgrad [%]	Udløbsrør [mm]	Maks. udløbsflow [l/s]	Koordinater, udløb [X, Y]
C10, C10.1	UC11	10,4	1,8	20,9	Ø250	228	547303, 6209594

Oplandenes samlede areal er 10,4 ha, mens det reducerede areal er 1,8 ha. Ledningssystemet er etableret i 2010, og selvom det forventes, at BAT på det etablerede tidspunkt er benyttet, er krav til rensning og forsinkelse ændret siden. Udløbet i Mossø sker via et Ø250 mm rør med et maksimalt udløbsflow på 228 l/s. Udløbsflowet er baseret på den maksimale ledningskapacitet og faldforhold, og afspejler dermed ikke den reelle påvirkning.

Der foregår i forbindelse med ansøgningen om udledningstilladelse ingen projektmæssige fysiske ændringer i hverken kloakoplande, afløb eller udløbspunkt.

4.2 Sidestilling med Spildevandsplan 2016-2020.

Figur 2 viser en sidestilling mellem det reelle kloakopland samt det, der er registreret i Skanderborg Kommunes spildevandsplan 2016-2020.

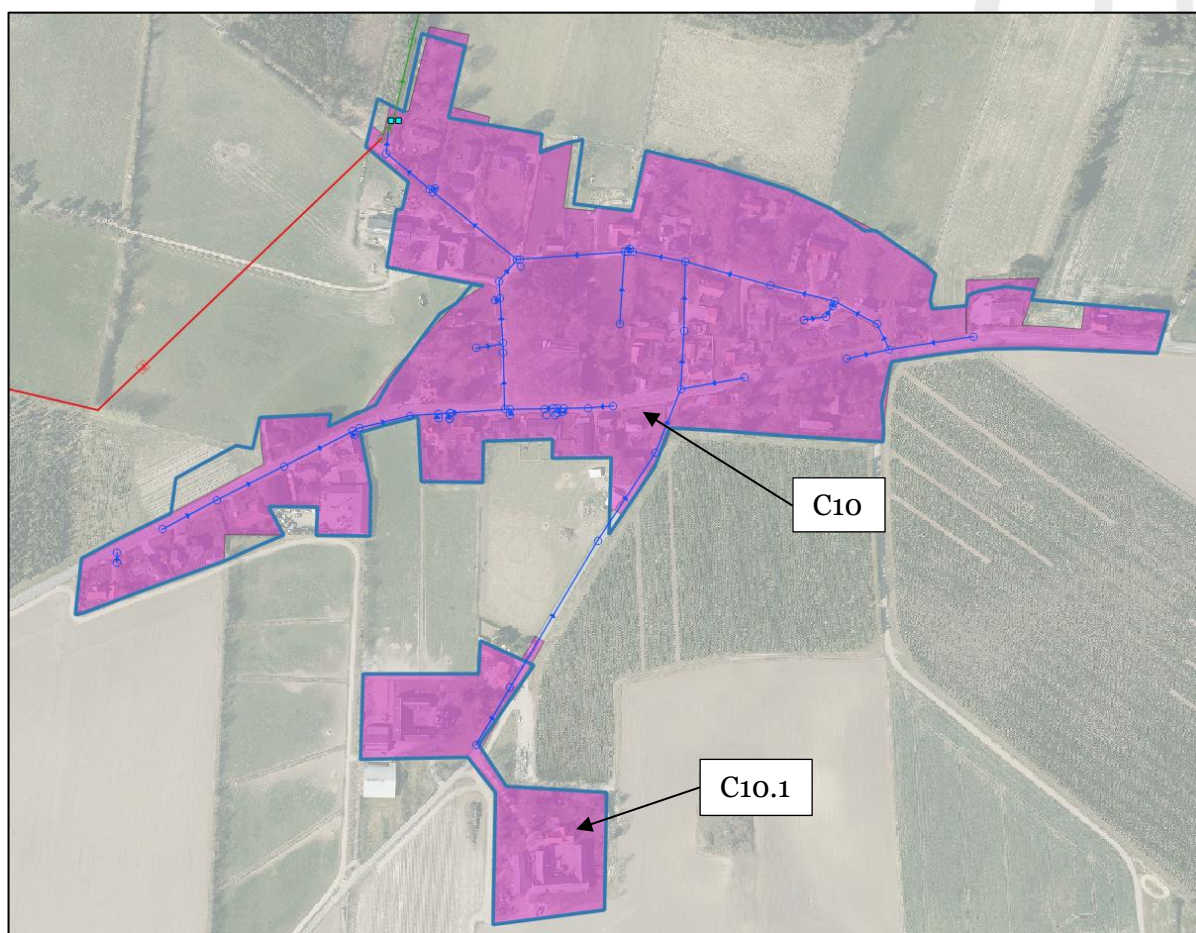

Figur 2. Sidestilling mellem de reelle kloakoplande C10 og C10.1 og det, der er registreret fra spildevandsplanen. Det blå område viser oplandenes udbredelse fra Spildevandsplan 2016-2020, mens den lilla farve viser det reelle kloakopland.

Det blå område viser oplandets udbredelse fra spildevandsplanen, og fyldfarven viser den reelle afgrænsning. Det ses, at der generelt er god overensstemmelse, med undtagelse af enkelte markarealer, der udtages af oplandsarealet, der søges om udledningstilladelse fra.

5 Udledning af vand- og stofmængder

I dette afsnit beskrives udledningen af vand- og stofmængderne via UC11 til Mossø. De ansøgte vand- og stofmængder (afsnit 5.2) er beregnet på baggrund af opdaterede arealbetragtninger, og er mere retvisende data end data registreret i PULS (afsnit 5.1).

5.1 Eksisterende udledninger i PULS 2.0

I Tabel 2 ses data fra PULS 2.0 for udløbet for normalåret.

Tabel 2. Data fra PULS 2.0 for udløb UC11 for normalåret.

Udløb	Areal		Vandmængde [m ³ /år]	Stofmængde baseret på normalår			
	Total [ha]	Reduce- ret [ha]		BI5 [Kg/år]	COD [Kg/år]	N [Kg/år]	P [Kg/år]
UC11	10,6	1,8	12.626	76	631	25,3	3,8

Disse tal bliver løbende opdateret i takt med, at datagrundlaget bliver mere retvisende – fx opdatering af oplandsareal og befæstelsesgrader for området. Dermed tilnærmer beregningerne sig de faktiske forhold mere. De er medtaget i tilladelsen for at vise forskellen på de nuværende data (Tabel 2) og det ansøgte (vist i Tabel 3).

5.2 Ansøgte udledninger

I forbindelse med ansøgningen om revideret udledningstilladelse opdateres datagrundlaget for den ansøgte udledning. De ansøgte vand- og stofmængder er baseret på ”Paradigme for beregning af vand- og stofmængder” udarbejdet i februar 2022 af Skanderborg Spildevand A/S.

I Tabel 3 vises vandmængderne for henholdsvis normalår og konkretår, som er opdaterede ud fra faktuelle oplysninger om oplandet (beskrevet i Tabel 1), samt en geografisk bestemt årsmiddelnedbør. De ansøgte stofudledninger er baseret på vandmængden for konkretåret.

Tabel 3 Oversigt over de ansøgte vand- og stofudledninger for udløbet baseret på faktuelle forhold.

Udløb	Vandmængde [m ³ /år]		Stofmængde baseret på konkretår			
	Normalår	Konkretår	BI5 [Kg/år]	COD [Kg/år]	N [Kg/år]	P [Kg/år]
UC11	12.600	11.232	67,4	562	22,5	3,4

Den ansøgte udledning er en anelse lavere end de nuværende data i PULS 2.0 som følge af opdaterede oplandsforhold og befæstelsesgrader, men ændringen af oplandsudbredelsen har ingen betydning for den faktiske udledning.

5.3 U-skema

Oversigt over de udledte vand- og stofmængder for udløbet er vist i nedenstående U-skema, (Tabel 4), med de forhåndenværende nyeste data. Det er således disse data, der har dannet grundlag for det ansøgte (Tabel 3).

Tabel 4 U-skema for udløb UC11.

Udløbsdata				Oplandsdata				Afløbsdata						Recipient
Udløb	Ty- pe	Rens- ning	Bassin [m ³]	Opland	Areal [ha]	Ared* [ha]	Qa [l/s]	Overløb [l/år]	Vandmæng. [m ³ /år]	BI5 [kg/år]	COD [kg/år]	Tot-N [kg/år]	Tot-P [kg/år]	
UC11	SR	-	-	C10, C10.1	10,4	1,8	228	-	11.232	67,4	562	22,5	3,4	Mossø


*ved en gennemsnitlig faktuel afstrømningskoefficient på ca. 20,9% iht. Scalgo Live og spektralanalyse. Reduktionsfaktor = 0,8.

6 Eksisterende forhold i Mossø

Regnvandet fra Dørup ledes ad rør direkte til Mossø, hvorfra vandet løber i Gudenå og Gudenåsystemet, hvis slutrecipient er Randers Fjord.

Mossø er Danmarks fjerdestørste sø, og den største i det Midtjyske Søhøjland. En lille del af søen strækker sig ind i Horsens Kommune i vest, men ellers ligger hele søen i Skanderborg Kommune (Figur 3). Mossø er en naturlig sø med et areal på 1.654 ha, en maksdybde på ca. 22 meter (VanDa) og er klassificeret som søtype 10 (dyb, fersk, ikke-brunvand, kalkrig). Mossø blev dannet under sidste istid, og er opdelt i to bassiner: et lavvandet bassin i vest og et dybt bassin i øst (Figur 3). De to bassiner deles af en lavvandet tærskel, der fra Emborg Odde i nord strækker mod søens sydside.

Gudenå løber til Mossø nord for Klostermølle og forlader søen igen kort efter langs kommunegrænsen. Blandt søens andre store tilløb er Tåning Å og Illerup Å i søens østlige ende.

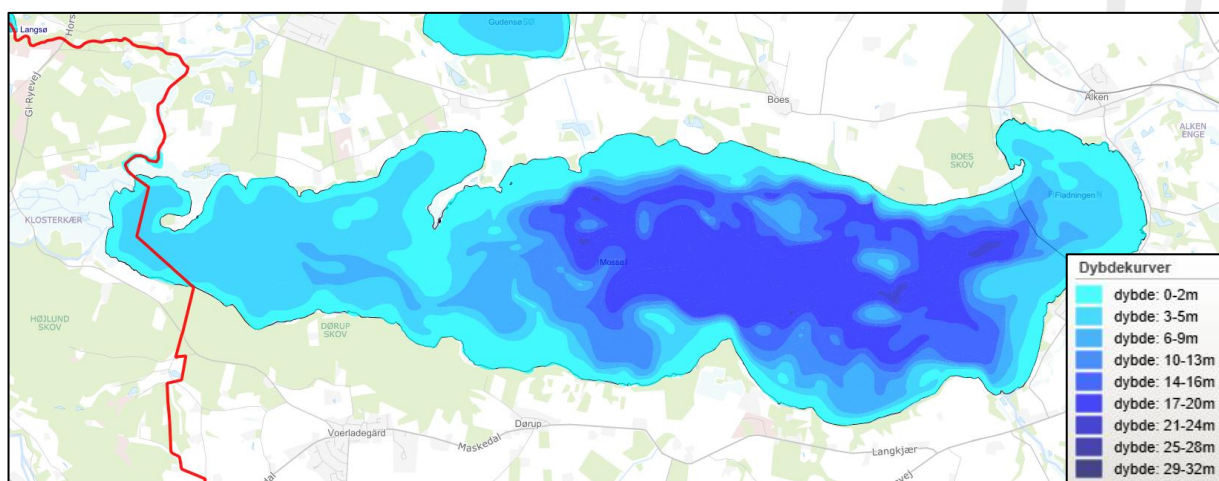

Figur 3 Oversigtskort over Mossø med dybdeangivelse. Rød streg angiver kommunegrænsen mellem Skanderborg Kommune og Horsens Kommune.

Mossø har et stort opland, der både omfatter byer og store landbrugsarealer. I takt med bedre spildevandsrensning og faldende landbrugspåvirkning er søens vand blevet renere. Som i den øvrige del af Gudenåsystemet er vandet i Mossø desuden blevet klarere med indvandringen af den invasive vandremusling ([Danmarks Nationalleksikon](#)). Det klarere vand har forbedret forholdene for søens vandplanter, der bl.a. omfatter hjertebladet og liden vandaks, akstusindblad, brudelys, vandranunkel og flydebladsplanter som hvid og gul åkande. Langs bredden findes rørsump af bl.a. tagrør, smalbladet dunhammer og søkogleaks (VanDa).

Fiskebestanden er ligeledes stor og varieret, og omfatter bl.a. aborre, hork, sandart, skalle, brasen, gedde og hundestejle (VanDa).

Søen tilføres hovedsageligt næringsstoffer fra dyrkede arealer i oplandet, men har et relativt lavt indhold af næringsstoffer og klorofyl. Fire vandmålinger fra 2023 viste gennemsnitlige indhold af totalt fosfor på 0,031 mg/l, totalt kvælstof på 0,61 mg/l og klorofyl på 9,15 µg/l (VanDa). Søen tilføres samlet set 8.783 kg P/år (Baselinebelastning 2027, Vandområdeplanerne 2021-2027), og da målbelastningen er på 6.351 P/år, er den tilførte mængde fortsat højere end målsatte. Der er derfor et indsatsbehov på 2.432 kg P/år.

Mossø indgår i genbesøget af Vandområdeplanerne 2021-2027 som vandområde 495 med en målsætning om mindst god økologisk og god kemisk tilstand. Den samlede økologiske tilstand er vurderet til at være moderat, til trods for høj økologisk tilstand for både makrofytter og fytoplankton (Tabel 5). Dette skyldes en ikke-god tilstand for nationalt specifikke stoffer, hvor miljøkvalitetskravet (MKK) er overskredet for krom (Vandplandata). Den kemiske tilstand er ligeledes vurderet til at være ikke-god grundet overskridelse af MKK for Benz(a)pyren.

Tabel 5 Oversigt over aktuelle tilstandsvurderinger for nærmeste målsatte nedstrøms vandområder jf. genbesøget af Vandområdeplanerne 2021-2027.

Recipient (DK vandområde-ID)	Mossø (DK vandområde-ID: 495)
Samlet økologisk tilstand	Moderat
<i>Makrofyter</i>	<i>Høj</i>
<i>Fytoplankton</i>	<i>Høj*</i>
<i>Bentiske invertebrater</i>	<i>Ukendt</i>
<i>Fisk</i>	<i>Ukendt</i>
<i>Nationalt specifikke stoffer**</i>	<i>Ikke-god</i>
Kemisk tilstand	Ikke-god
Kvælstof	<i>Ikke-god</i>
Fosfor	<i>Ikke-god</i>
Iltmætning	<i>God</i>
Vandets klarhed	<i>Høj</i>

*Tilstandsvurdering af kvalitetselementet fytoplankton er baseret på data for klorofyl.

**Miljøkvalitetskravet er overskredet for et eller flere nationalt specifikke miljøfarlige forurenende stoffer.

Hydraulisk set er Mossø en robust recipient, og det vurderes ikke, at de tilladte vandmængder beskrevet i denne tilladelse udgør en risiko for øget risiko for erosion eller oversvømmelse omkring udløbet eller søen.

Nedstrømsliggende vandområder samt slutrecipienten Randers Fjord vurderes ikke at blive påvirket af udledningen fra det regnbetingede udløb og behandles ikke yderligere.

7 Vores vurdering af projektet

7.1 Recipientforhold

Udledningerne til Mossø består af tag- og overfladevand fra et separatkloakeret område. Under de nuværende forhold er der ikke målopfyldelse i søen, men miljøtilstanden og sandsynligheden for målopfyldelse vurderes ikke at blive påvirket negativt ved den ansøgte udledning. Oplandsarealet til Mossø er meget stort, hvis man medregner Gudenåsystemet, hvorfor andelen fra Dørup udgør en forsvindende lille del af det samlede opland. Det vurderes ikke, at udledningen af tag- og overfladevand fra Dørup har nogen væsentlig negativ miljømæssig påvirkning af Mossø eller vil forhindre målopfyldelsen, da tilførslen af 3,4 kg fosfor fra Dørup udgør mindre end 0,04% af den samlede tilførsel fra oplandet på 8.783 kg P/år.

Nærværende udledningstilladelse ændrer desuden ikke på de afvandingsmæssige forhold fra kloakoplandene C10 og C10.1, men tillader en udledning af stof- og vandmængder til søen, som er lavere end nuværende data i PULS. Det skyldes, at de beregnede mængder i den fornyede ansøgning er baseret på mere retvisende, faktuelle oplysninger om oplandet, end de mængder der hidtil har været opgivet til PULS. Det vurderes derfor, at en fornyet tilladelse er af uvæsentlig betydning ift. den aktuelle miljøtilstand og sandsynlighed for målopfyldelse.

Skanderborg Kommune har ikke kendskab til eksisterende hydrauliske problemer omkring udløbet, hverken med hensyn til erosion eller oversvømmelse af de omkringliggende arealer.

7.2 Samlet vurdering

Samlet set vurderes det, at udledningerne fra Dørup til Mossø ikke vil hindre, at målsætningen for søen og de nedstrøms vandområder kan opnås og ikke vil medføre væsentlig negativ effekt på nogen af kvalitetselementerne.

Det vurderes, at tilløbet til Mossø har den fornødne hydrauliske kapacitet til at modtage de vandmængder, der er omfattet i denne udledningstilladelse, uden at der opstår stuvninger eller oversvømmelser til gene for omkringliggende eller nedstrøms beliggende arealer. Mossø er en robust recipient, og vand fra dette opland udgør samlet set en meget lille del af søens opland.

8 Forhold til anden lovgivning


Vi har undersøgt, om udledningerne kan give problemer i forhold til:

- Naturbeskyttelseslovens § 3
- Natura 2000
- Bilag IV-arter
- Grundvandsbeskyttelse
- Museumsloven

8.1 Naturbeskyttelseslovens § 3

Mossø er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at der ikke må ske ændringer af tilstanden i søen, uden der er meddelt dispensation hertil fra Skanderborg Kommune. Langs kanten er desuden et § 3-beskyttet moseområde, hvor udløb UC11 er placeret (Figur 4).

En fornyet tilladelse til de regnbetingede udledninger giver ikke anledning til en forøget udledning af vand- eller stofmængder til Mossø, da det er en lovliggørelse af eksisterende forhold. De regnbetingede udledninger forventes derfor ikke at give anledning til tilstandsændringer i § 3-beskyttede naturområder i tilknytning til udløb og recipient.

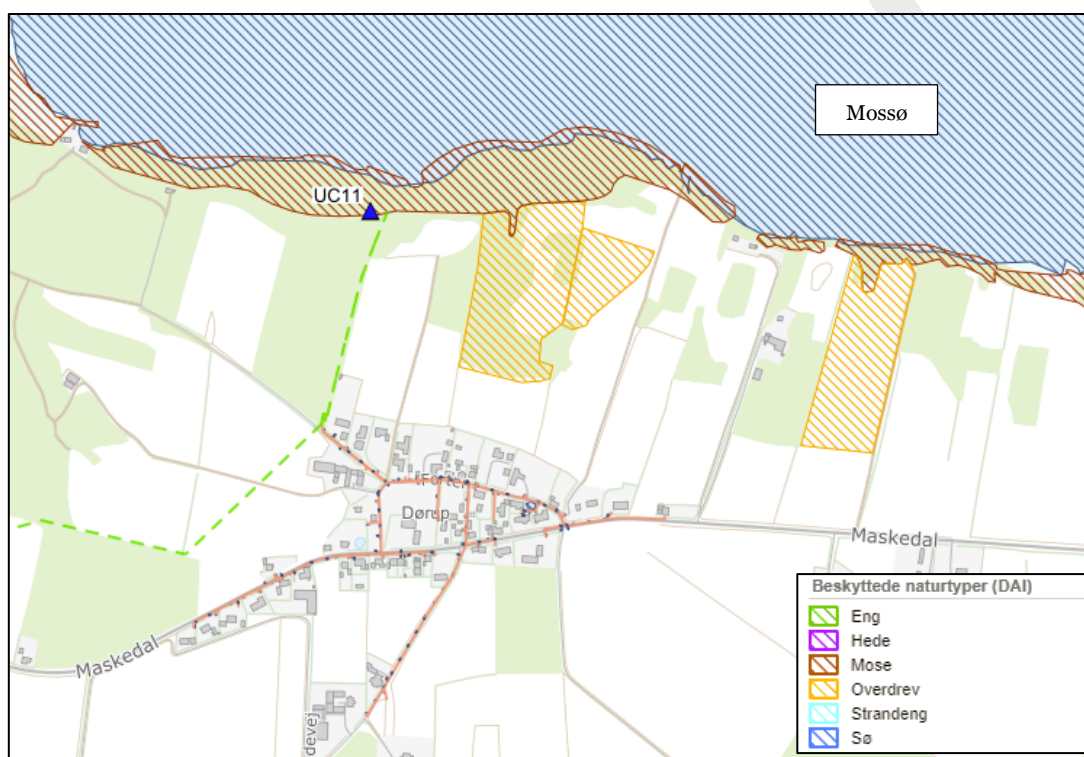


Figur 4 Oversigt over arealer og naturtyper omkring udløb UC11 (blå trekant) omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

8.2 Natura 2000 (Habitat- & Fuglebeskyttelsesområder)

Det fremgår af Habitatbekendtgørelsen, at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000-områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000-området.

Mossø indgår i det internationale naturbeskyttelsesområde, Natura 2000-område nr. 52, "Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå" (Figur 5), herunder habitatområde H48 (Tabel 6) og fuglebeskyttelsesområde F33 og F35 (Tabel 7).

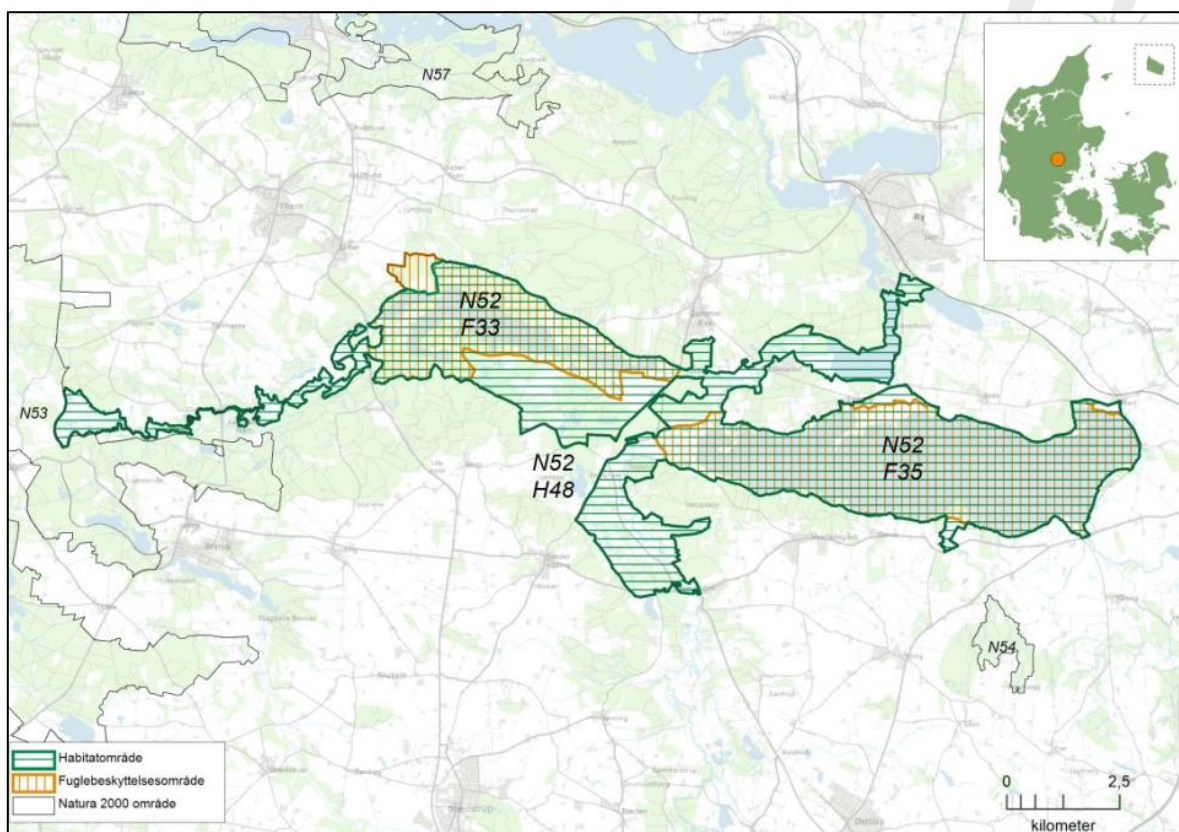

Figur 5 Oversigt over Natura 2000-område N52, som består af habitatområde H48 og fuglebeskyttelsesområderne F33 og F35 jf. Natura 2000-plan 2022-2027 for Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå.

Udledningen fra de regnbetingede udløb ændres ikke i forbindelse med denne fornyelse af udledningstilladelse og vurderes dermed ikke at ændre tilstanden for kortlagte naturtyper og habitatarter i Natura 2000-område nr. 52.

En fornyelse af udledningstilladelsen vurderes ikke at påvirke habitatnaturtyper, fuglebeskyttelsesområder, eller arter på udpegningsgrundlaget for disse, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en egentlig konsekvensvurdering ift. habitatnaturtyperne eller arter på udpegningsgrundlaget.

Tabel 6 Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Kilde: Natura 2000-plan 2022-2027 for Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 48		
Naturtyper:	Lobeliesø (3110)	Søbred med smårter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Å-mudderbanke (3270)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Enekrat (5130)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Højmose* (7110)	Nedbrudt højmose (7120)
	Hængesæk (7140)	Avneknippemose* (7210)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor med kristtorn (9120)	Bøg på muld (9130)
	Stilkege-krat (9190)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Blank seglmos (6216)	Lys skivevandkalv (1082)
	Bæklampret (1096)	Stor vandsalamander (1166)
	Odde (1355)	Damflagermus (1318)

Tabel 7 Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for træfugl og "Y" for ynglefugl. Kilde: Natura 2000-plan 2022-2027 for Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 33		
Fugle:	Havørn (TY)	Stor skallesluger (T)
	Fiskeørn (Y)	Hvæpsevåge (Y)
	Stor hornugle (Y)	Isfugl (Y)
	Sortspætte (Y)	Hedelærke (Y)
	Rødrygget tornskade (Y)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 35		
Fugle:	Rørhøg (Y)	Plettet rørvagtel (Y)
	Isfugl (Y)	

8.3 Bilag IV-arter

Projekter skal altid vurderes for, om det kan påvirke bilag IV-arters yngle- og rasteområder negativt.

Vi har ingen registreringer af bilag IV-arter i nærområdet omkring udløbet. Nærmeste registreringer er fund af stor vandsalamander i og omkring Dørup Bæk fra 2015. Da registreringerne er 1,3-2 km væk fra udløbet, og da der ikke ændres i de nuværende udledninger, vurderes det, at en revideret udledningstilladelse ikke vil påvirke bilag IV-arter eller deres yngle- og rasteområder negativt.

8.4 Grundvandsbeskyttelse

De regnbetingede udledninger til Mossø vurderes ikke at påvirke grundvandsinteresser.

8.5 Museumsloven


Udløbet UC11 ligger inden for det fredede område "Mossø med omgivelser" jf. Overfredningsnævnets kendelse af 10. maj 1977 i sagen 2142/72.

Fredningspåstandens generelle indhold er et krav om, at arealerne stort set skal bevares i deres daværende tilstand, dog med enkelte generelle og specielle undtagelser. Der er i fredningen fremsat bestemmelser vedrørende tilladning til og anvendelse af søerne og vandløbene.

Fredningsnævnet har ikke ment at kunne følge påstanden om indgreb mod tilladning af spildevand til og sejlads på søerne og vandløbene, hvorved bemærkes, at Skanderborg amtsråd den 02.06.1969 vedtog at optage Mossø som amtsvandløb, og at spørgsmålet om tilladning af spildevand hører under vandløbsretterne.

Da der i nærværende tilladelse ydermere er tale om udledning via en nedgravet spildevandsledning, er det ikke et forhold, der reguleres af Overfredningsnævnets kendelse.

Der er ikke registreret fredede fortidsminder eller kulturarvsarealer ved eller i tilknytning til udløbet. De nærmeste fredede fortidsminder udgøres af fire rundhøje, der ligger ca. 800-1000 meter syd for udløbspunktet UC11. Der er registreret en del ikke-fredede fortidsminder i og nær Dørup, hvoraf de nærmeste ligger 400-550 meter fra udløbspunktet.

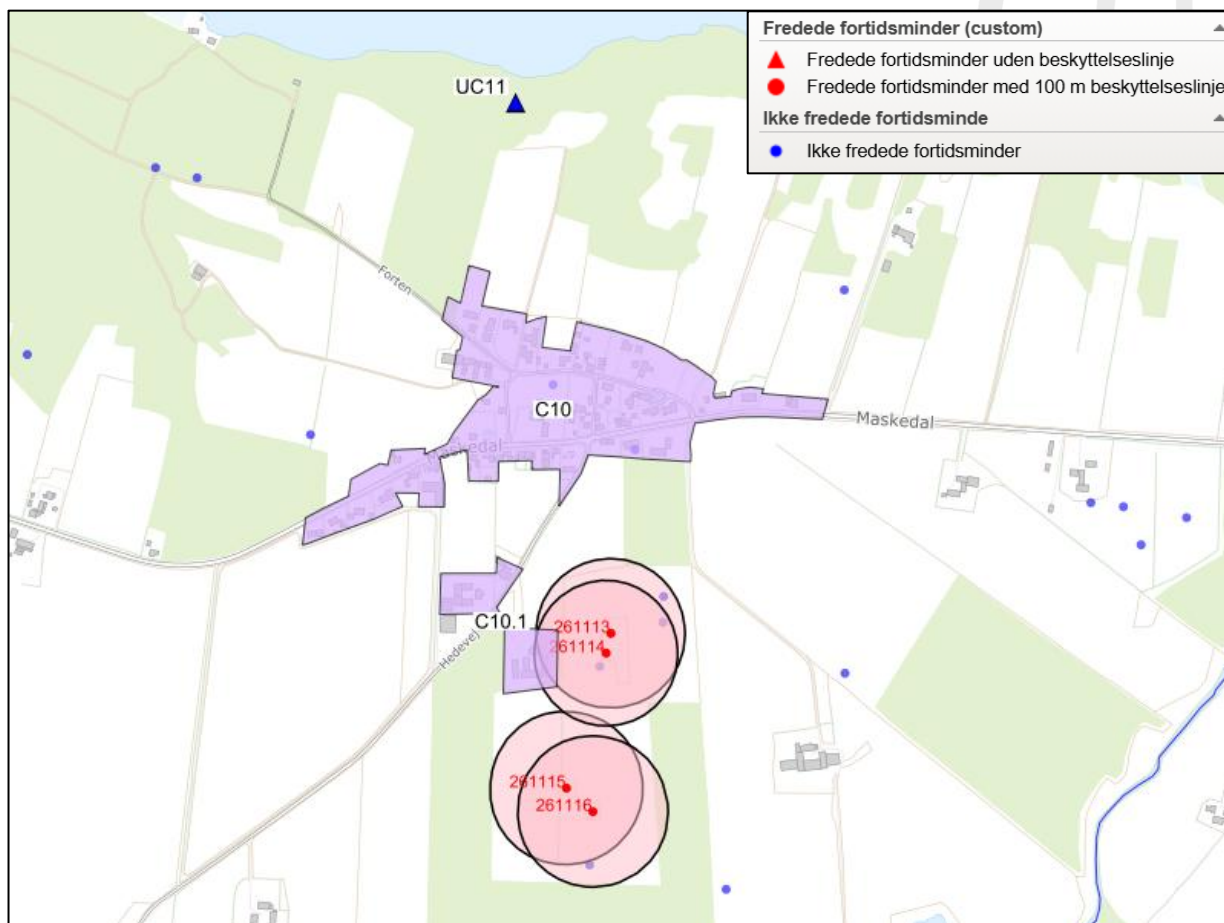

Figur 6 Kort over nærmeste fredede fortidsminder og ikke-fredede fortidsminder omkring Dørup og udløbet UC11 ved Mossø.

Da der i forbindelse med lovgivningen af de eksisterende udledninger ikke ændres i eksisterende forhold eller anlægges noget nyt, forventes udledningerne hverken at påvirke arkæologiske interesser eller fremtidige fund. Hvis der findes spor af fortidsminder ved fremtidige anlægsarbejder i området, er man forpligtiget til at standse arbejdet og kontakte Skanderborg Museum. Man må også gerne kontakte museet inden arbejdet påbegyndes.

9 Annoncering af afgørelsen

Afgørelsen annonceres den 30-10-2025 i 4 uger på vores hjemmeside under [aktuelle høringer](#).

10 Klage mulighed og vejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal være modtaget i Klagenævnet senest den 27-11-2025.

Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du tilgår via [Nævnenes Hus](#). En klage er indgivet, når den er tilgængelig for os via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til os. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når vi sender den videre.

Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til os. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på [Fritagelse fra klageportalen](#).

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter meddelelse af afgørelse.

11 Lovgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven - Lov om Miljøbeskyttelse nr. 1093 af 11. oktober 2024
 - § 28 stk. 1 – tilladelse til udledning
 - § 71 – pligt til at orientere tilsynsmyndigheden i tilfælde af væsentlig forurening eller fare herfor
 - § 78a – tilladelsens gyldighed
 - §§ 91 & 98 – klagemulighed
 - § 96 – klagen har ikke opsættende virkning
 - §§ 99 & 100 – klageberettigede
 - § 101 – søgsmål
- Spildevandsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 & 4 nr. 866 af 20. juni 2025
 - Kap. 9 – udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet
 - § 46 stk. 2 – tilladelsen kan ikke påklages
- Naturbeskyttelsesloven - Lov om Naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024
 - § 3 – beskyttede naturtyper m.v.
 - § 29 a & b – Kapitel 5: Beskyttelse af plante- og dyrearter m.v.
- Habitatbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1098 af 21. august 2023
 - § 6 – tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning m.v.
 - §§ 10 & 11 – generel beskyttelse af visse arter
- Museumsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1017 af 07. juli 2025
 - § 27 stk. 2 – arkæologisk kulturarv

- Lov om vandplanlægning – Lovbekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 om vandplanlægning.

Øvrige referencer

- "Paradigme for beregning af vand- og stofmængder" udarbejdet februar 2022 af Skanderborg Spildevand A/S.
- "Natura 2000-plan 2022-2027 for Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå", udgivet af Miljøstyrelsen, juni 2023.
- Overfredningsnævnets kendelse af 10. maj 1977 i sagen 2142/72 "Fredning af Mossø med omgivelser".

12 Kopi til

- Styrelsen for Patientsikkerhed; trvest@stps.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund; oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark; nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Naturfredningsforening; DNSkanderborg-sager@dn.dk
- Danmarks Fiskeriforening; mail@dkfisk.dk
- Skanderborg Museum; info@skanderborgmuseum.dk
- Friluftsrådet; skanderborg@friluftsradet.dk; lokalraad@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening i Skanderborg Kommune; skanderborg@dof.dk