

NOTE:

Ubenaævnte mål er i meter. Ledningsdimensioner er i millimeter

Grundkort er vist med nedtonet grå og er hentet fra Geodanmark d. 10.10.2025

Grundlag vises ligeledes med nedtonet grå.

- AFBØJ GENESET:**
- Affelsesetiment udføres efter DS430, DS432, DS436, DS437, DS474 og tør- og trykprøves efter DS455.
 - Affelsedinding og brøndes udføres i PP, og tykkedelingen i FE, medmindre andet er angivet.
 - Spildevandsledninger, som ikke er angivet med størrelse og/eller fald, udføres med min 20% fald i Ø110 PP.
 - Rengvandsledninger udføres i Ø110 PP med min. 10% fald, medmindre andet er angivet.
 - Rengvandsledninger udført som ledelødnings i Ø110 PP med min. 20% fald, medmindre andet er angivet.
 - Damp- og varmløsnings udføres i Ø150 PP, faste rør, glas ledninger og huldslidst med 3% fald, medmindre andet er angivet.
 - Dækselkøler og vejledende og skal affæsttes iht. koteplan.
 - Alle dæksler til brønde leveres med karme, og etableres med låsearme og dimensioneres efter DS432 tabel 4.3.2.
 - 40 tons ved trafikerede arealer, og eller 25 tons.
 - Trykkedinger, til brøndes dimensioneres af entreprenør/leverandør.
 - Tækrør forfuld pumpetømløsnings udføres i Ø110 dobbeltvæggede tækrør med gald inderside, iht. tækrør.
 - Tækrør fraes fien til elastiske PE-el projekt.
 - Pumpefyringstømløsnings med start, stop, og alarm (der monteres ekstra svømmer for alarm).
 - Fra pumpe fræs alarmsignel til styringsstavle i arvst nr med aktuator og udfør alarmer, sam GSM/CTS modul.
 - Brønde leveres med kontantvæl.
 - Alle kloakledninger i fien S18N.

Bassinger:

Bassiner anlægges med skråningsanlæg 1:3. (gældende)

Forbassinsvold anlægges med skråningsanlæg 1:2.			
Energinet:	Kote:	Areal:	Volumen:
Bund:	38,4	747 m2	
Permanent vandspejl:	39,4	1660 m2	Vådvolumen: 1198 m3
Max vandspejl 5års:	39,73	1976 m2	Stuvningsvolumen 5års: 600 m3
Max vandspejl 100års:	39,91	5310 m2	Stuvningsvolumen 100års: 929 m3
Krønkant:	Var. min. 39.91	5619 m2	


Dinell:	Kote:	Areal:	Volumen:
Bund:	38,4	522 m2	
Permanent vandspejl:	39,4	851 m2	681 m3
Max vandspejl 5års:	39,73	973 m2	Stuvningsvolumen 5års: 301 m3
Max vandspejl 100års:	39,91	1041 m2	Stuvningsvolumen 100års: 181 m3
Kronekant:	Var. min. 39,91	1114 m2	

SIGNATURE _____

	Projekteret regnvandsledning		Projekteret spildevandsledning
	Projekteret regnvands trykledning		Projekteret spildevandsbrønd
	Projekteret regnvandsbrønd		Projekteret permanent vandsej
	Projekteret drørvandsledning		Projekteret stuvningsvandspejl
	Projekteret drænbrønd		

Forkortelser

DK:	Dæksekkote
BK:	Bundkote
VSP:	Vandspejlskote
IK:	Indløbskote
UK:	Udløbskote
RSB:	Regnvand spulebrønd
RPUB:	Regnvand pumpebrønd
ROPB:	Regnvand opumpningsbrønd
REG:	Reguleringsbrønd
SF:	Sandfangsbrønd
SSB:	Spildevand spulebrønd
SPUB:	Spildevand pumpebrønd
SOPB:	Spildevandsovpumpningsbrønd
DSB:	Dren spulebrønd
DPUB:	Drenpumpebrønd
DOUB:	Drensovpumpningsbrønd
OU:	Olieudskiller
OUJ:	Drænetøjningsbrønd
TN:	Tagnedleb
OVL:	Overløb
OPB:	Opumpningsbrønd
RS:	Rustfri stål

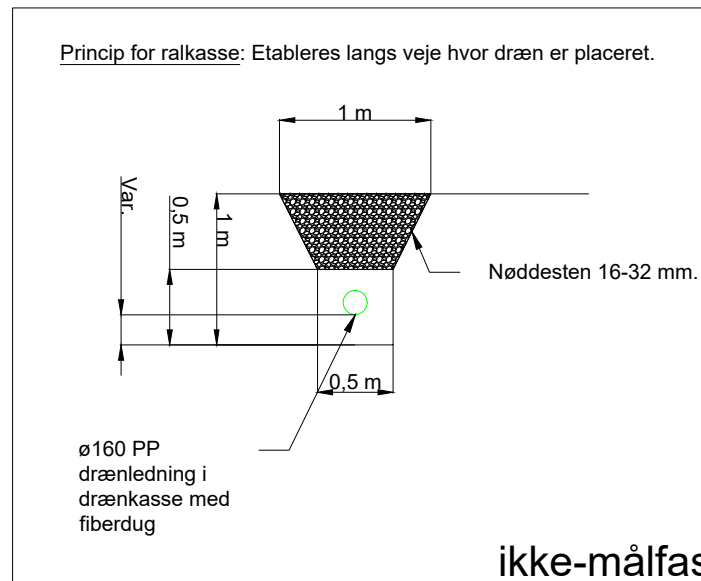

ikke-målfast

File: \\mcc-local\mcc\Projects\Aarhus1\10240001\1024162\06 Design\06-03 INF\06-03-02 Tegningsfiler\udlebsledning.dwg
Inchholder date for Coordinates: none, Metric: none
Inchholder date for Coordinates: none, Metric: none

Koordinat-/kotesystem: DKTM2 / DVR9M

Projekt: SOG - Storing

Tekst: Station Storrø
Udløbsledning
Ansøgning om udledningstilladelse

SOG_K19_T350_H1_N361

Projektnr.: 1027166 / 1024162 Udført af: MTMO Tegn af: MTMO Kontrol: HWLA Godkendt: TSH Mål: 1:1000 Dato: 2026-03-25



Artella A/S Buddingevej 272 2860 Søborg +45 4457 6000 CVR 64 04 56 28 www.artelligroup.dk